


Plāna fragments uz atz. +4.70  
M 1:100

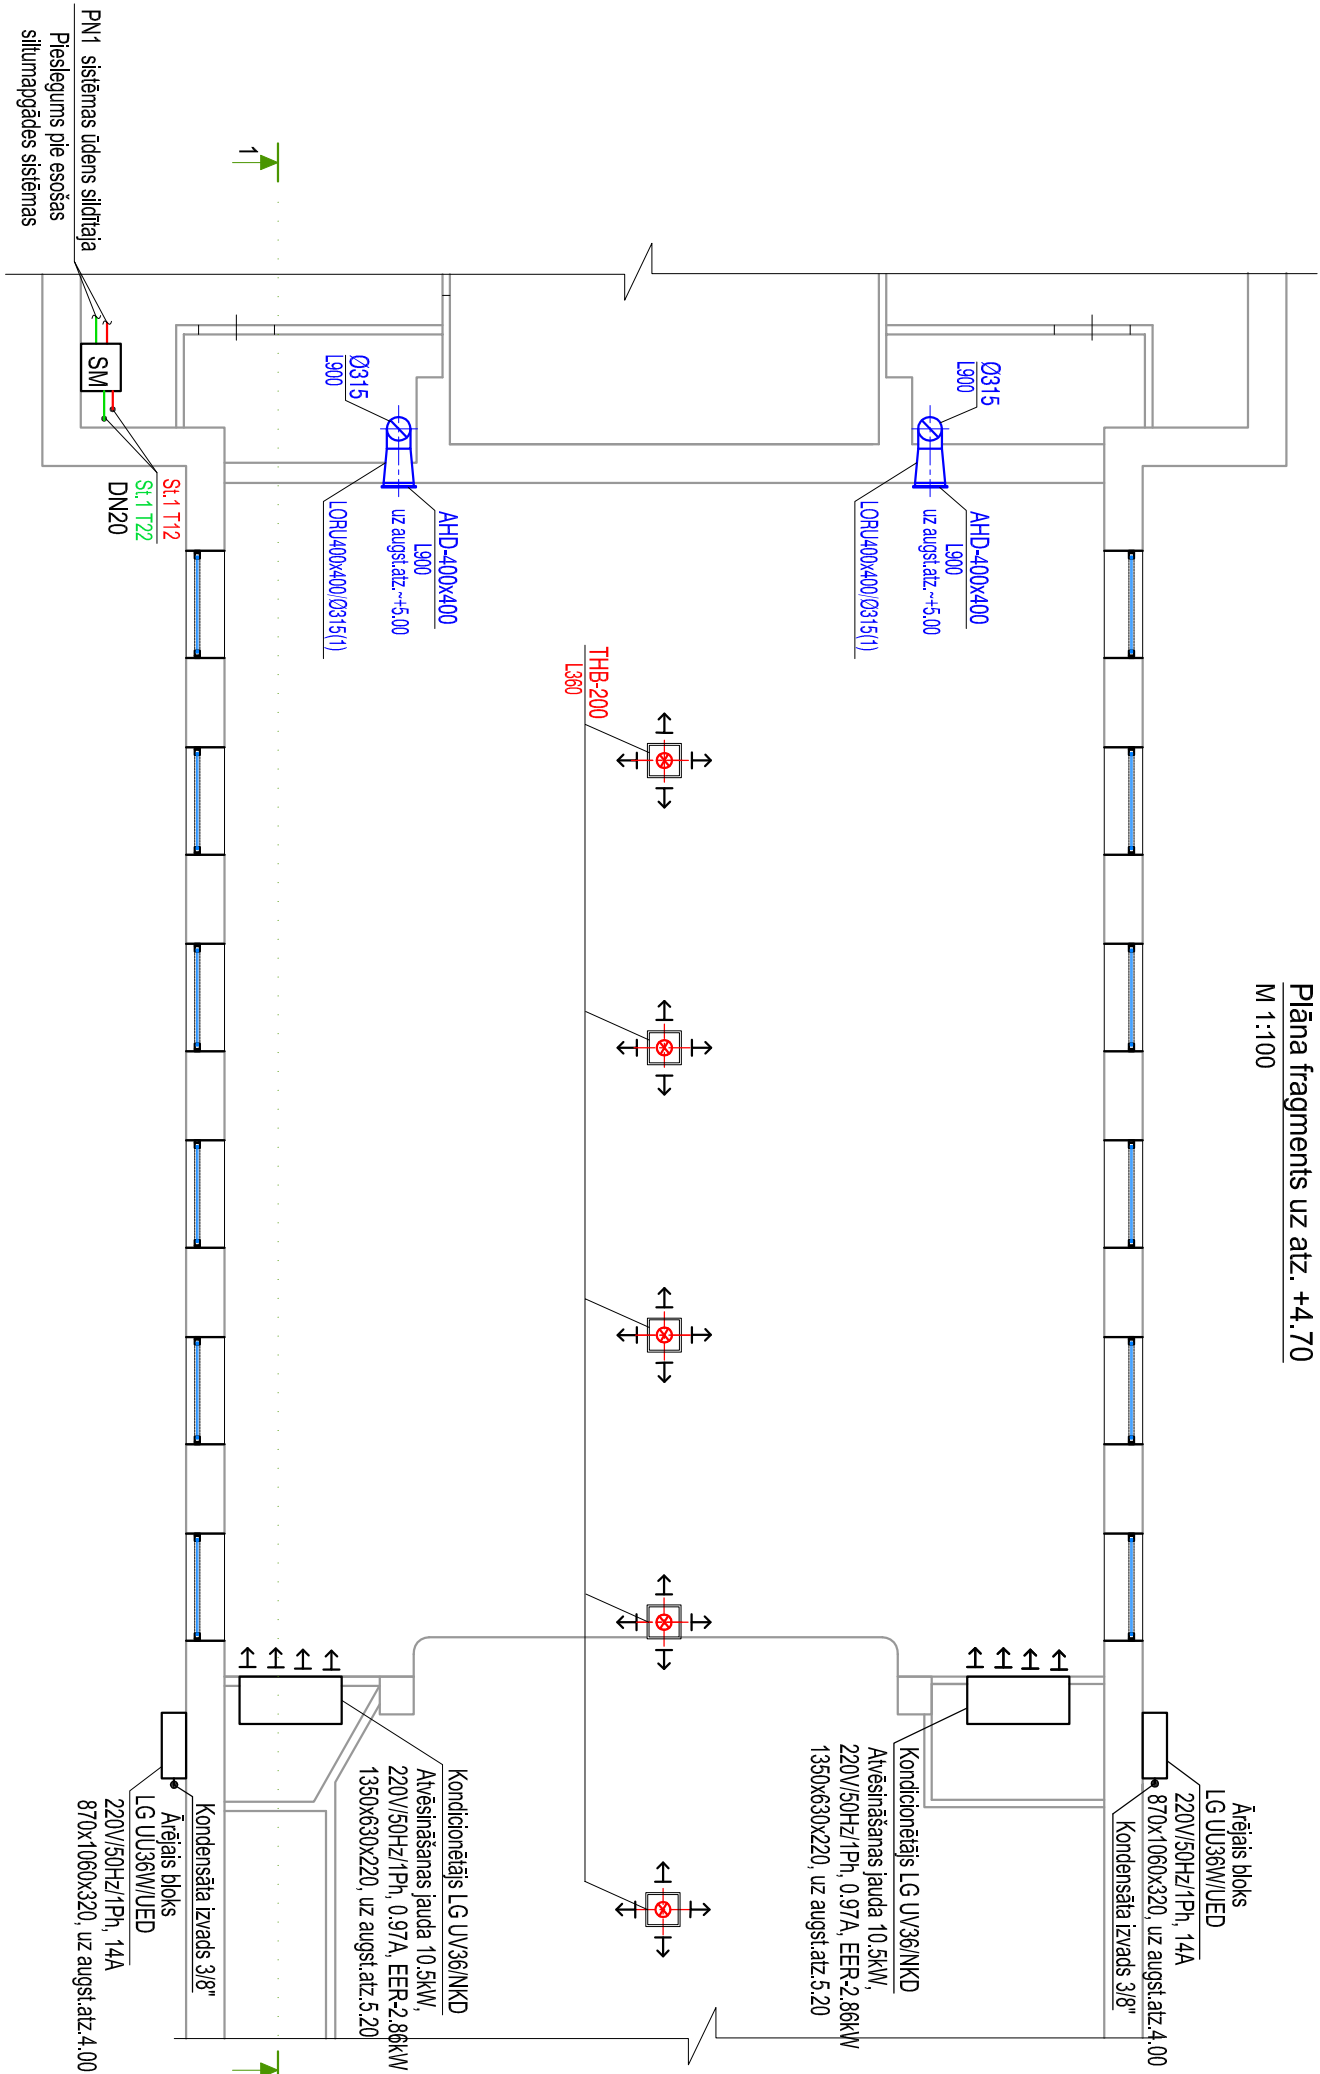


Pieņemtie apzīmējumi

- PN-1 Pieplūdes-nosūces gaisa apstrādes sistēma
- L1000 Gaisa plūsma - 1000 m³/h
- Ø200 Gaisa vads Ø
- THB-200 Gaisa pieplūdes difuzors
- Gaisa nosūces restē
- Droseļvārstis
- Trokšņu slāpētājs
- SM Projektējamais siltummezgls

Piezīmes

1. Gaisa vadu atzīmes precizēti montāžas laikā.
2. Visi gaisa vadi, kuri atrodas ārpus ēkas, neapkurināmās telpās vai ēkas norobežojošās konstrukcijās, ir jāsilina. Siltumizolācijas biezums 50mm.

<div><div>ROJEKTI</div></div>				SIA "C PROJEKTI" Ziedu iela 4, Madona Tālrunis: 29455017			Pasūtītājs: Madonas novada pašvaldība Reģistrācijas Nr. 90000054572 Adrese: Saieļa ielaukums 1, Madona, Madonas novads LV-4801			Rasējuma marka	
	V. Uzvārds	Paraksts	Datums	Projekta nosaukums			Rasējuma tips	Mērogs			
				Ošupes pagasta saietā nama administratīvās ēkas ventilācijas inženiertīklu vienkāršota renovācija				1:100			
	Atb. projekt.	L. Mihņeviča	07.2013								
	Izstrādāja	L. Mihņeviča	07.2013								
				Rasējuma nosaukums			Lapa	Lapas			
Pastūtījuma Nr. 07/2013/08				Ventilācija. Plāna fragments uz atz. +4.70			2	6			
Arhīva Nr. Cp/2013/07/08											