



Ēkas griezumums
M 1:100



Mezģis "A"
Kaloriēra ūdens
sagatavošanas mezģļa shēma

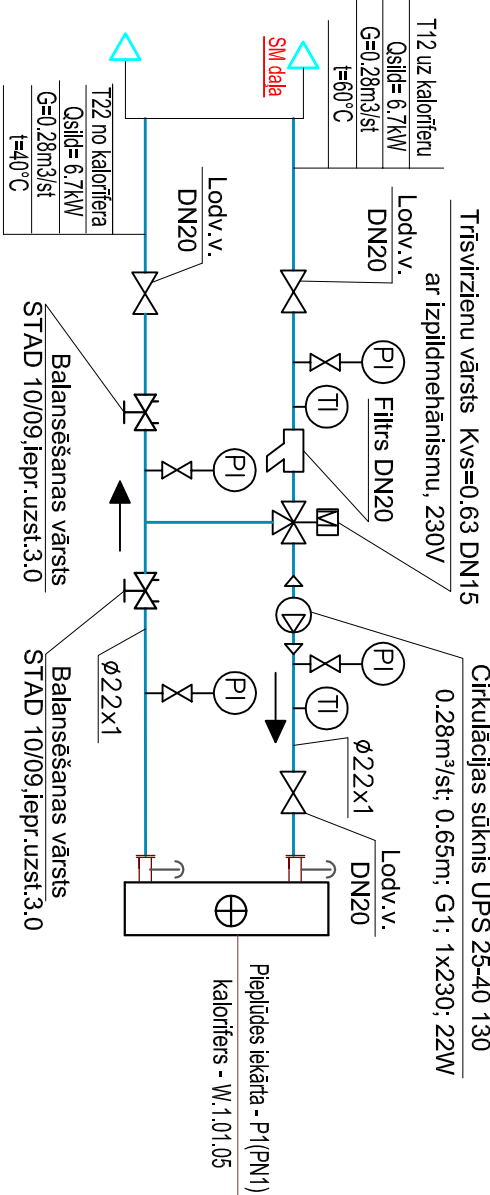


Pieņemtie apzīmējumi.

- T1 - 70°C karstā ūdens turpatgaitas cauruļvads no siltumtīkliem
T2 - 50°C karstā ūdens atpakaļgaitas cauruļvads uz siltumtīkliem
T12 - 60°C karstā ūdens turpatgaitas cauruļvads uz ventilācijas sistēmām (65%-ūdens, 35%-glikols)
T22 - 40°C karstā ūdens atpakaļgaitas cauruļvads no ventilācijas sistēmām (65%-ūdens, 35%-glikols)

- Siltummezgļa siltumapgādes cauruļvads, kā arī sadales kolektorus nepieciešams izolēt ar akmens vati 40mm biezumā.
- Augstaišanai nepieciešamo armatūru jāizvērt siltummezgļa augstākajos punktos, bet ūdens izlaidei-zemākajos. Šīs armatūras, manometru, termometru, drošības vārstu izvietojumu precīzēt montāžas darbu veikšanas gaitā.
- Siltummezgļa novietojuma vietu precīzēt montāžas darbu veikšanas gaitā.

Piezīmes

- ST1 Siltumapgādes sistēmas stāvvada numurs
- Siltumizolācija
TKla sūknis
Lodveida ventīlis
Preivārsts
Filtrs ar sietu
Balansēšanas vārsts
Tīrsvirzienu vārsts.

<div><div><div>SIA "C PROJEKTI"</div><div>Ziedu iela 4, Madona</div><div>Tālrunis: 29455017</div></div></div>			<div>Pasūtītājs: Madonas novada pašvaldība</div> <div>Reģistrācijas Nr. 90000054572</div> <div>Adrese: Sateļa ielā 1, Madona, Madonas novads LV-4801</div>			<div>Rasējuma marka</div>	
ROJEKTI						AVK-3	
V. Uzvārds		Paraksts	Datums	Projekta nosaukums		Rasējuma tips	Mērogs
				Ošupes pagasta sateļa nama administratīvās ēkas ventilācijas inženieritku vienkāršota renovācija			1:100
Atb. projekt.		L. Mihneviča	07.2013				
Izstrādāja		L. Mihneviča	07.2013				
				Rasējuma nosaukums			
				Rasējuma nosaukums		Lapa	Lapas
Pasūtītuma Nr. 07/2013/08				Ēkas griezumums. Mezgls "A"		3	6
Arhīva Nr. Cp/2013/07/08							