



## MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBA IEPIRKUMU KOMISIJA

Reģ. Nr. 90000054572, Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801  
tel. 64860090, fakss 64860079, e-pasts: dome@madona.lv

Madonā

2010.gada 19.augustā Nr. *P/VP/15-4/2161*

Visiem ieinteresētajiem piegādātājiem

*Par skaidrojumu iepirkuma procedūrā „Madonas pilsētas ielu rekonstrukcija – II kārtā”,  
identifikācijas numurs MNP2010/47\_ERAF*

Ar šo Madonas novada pašvaldības iepirkumu komisija informē par sniegtajām atbildēm uz saņemtajiem jautājumiem:

### **1.jautājums**

*Lūdzam sniegt projektēto satiksmes intensitāti un AADT<sub>j, smagie</sub> Ceriņu ielai un Saules ielai.*

#### **Atbilde.**

Ceriņu iela AADT<sub>j, pievestā</sub> = 128 aut/dnn, AADT<sub>j, smagie</sub> = 4 aut/dnn

Saules iela AADT<sub>j, pievestā</sub> = 1485 aut/dnn, AADT<sub>j, smagie</sub> = 466 aut/dnn

### **2.jautājums**

*Lūdzam precizēt Ceriņu ielas nobrauktuvēs izbūvējamā bruģakmens rakstu un krāsu (izmaksu pozīcija Nr.19).*

#### **Atbilde.**

Taisnstūrveida bruģakmens 200x100x80 pelēkā krāsā, izbūvējams perpendikulāri brauktuvei.

### **3.jautājums**

*Atbilstoši Ceļu specifikācijām 2010, ja AADT<sub>j, smagie</sub> ≥ 400, tad asfalta maisījumos dilumkārtām, saistes un seguma apakškārtām jālieto ar polimēriem modificēts bitumens (PMB). Lūdzam precizēt kurās ielās izbūvējamajos asfaltbetona maisījumos jālieto ar polimēriem modificēts bitumens.*

#### **Atbilde.**

Visās ielās kur AADT<sub>j, smagie</sub> ≥ 400 asfaltbetona maisījumos dilumkārtām, saistes un seguma apakškārtām jālieto ar polimēriem modificēts bitumens (PMB).

### **4.jautājums**

*Lūdzam apstiprināt, ka darbi visās ielās jāveic atbilstoši „Ceļu specifikācijām 2010”, nevis „Autoceļu specifikācijām 2005”.*

#### **Atbilde.**

Jā, darbi visās ielās jāveic atbilstoši „Ceļu specifikācijām 2010”.

### **5.jautājums**

*„Blaumaņa ielas 1. kārtas” darbu daudzumu saraksta pozīcijā, Nr.77 „Eiropas liepu –Tilia Europaea Dižstādu stādījumu izveide, Hmin=1.20 m, stumbra Dmin12-14 cm, ieskaitot auglīgās augsnes pamatni un stiprinājumus stumbram no koka brusiņām un atsaitēm” paredzēts izveidot dižstādus Hmin=1.20m, stumbra Dmin =12-14cm.*

auglīgās augsnes pamatni un stiprinājumus stumbram no koka brusiņām un atsaitēm”  
paredzēts izveidot dižstādus  $H_{min}=1.20m$ , stumbra  $D_{min}=12-14cm$ .


Informējam, ka dižstādu garums vismaz ir 3m, tā stumbra apkārtmērs 12-14cm.

Lūdzam apstiprināt, ka Blaumaņa ielā paredzēts dižstādu izveide,  $H_{min}=3.0m$ , stumbra  
apkārtmērs 12-14 cm.

**Atbilde.**

Eiropas liepu stādījumi ir paredzami kā dižstādi ar minimālo koku augstumu  $H_{min}=3.00m$  un  
koka stumbra diametru  $D_{min}=12.0-14.0cm$ .

Iepirkumu komisijas  
priekšsēdētāja vietnieks

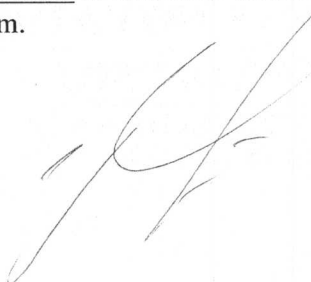

V. Rakstiņš

Pujats 64807321