




1. stāva plāna fragments

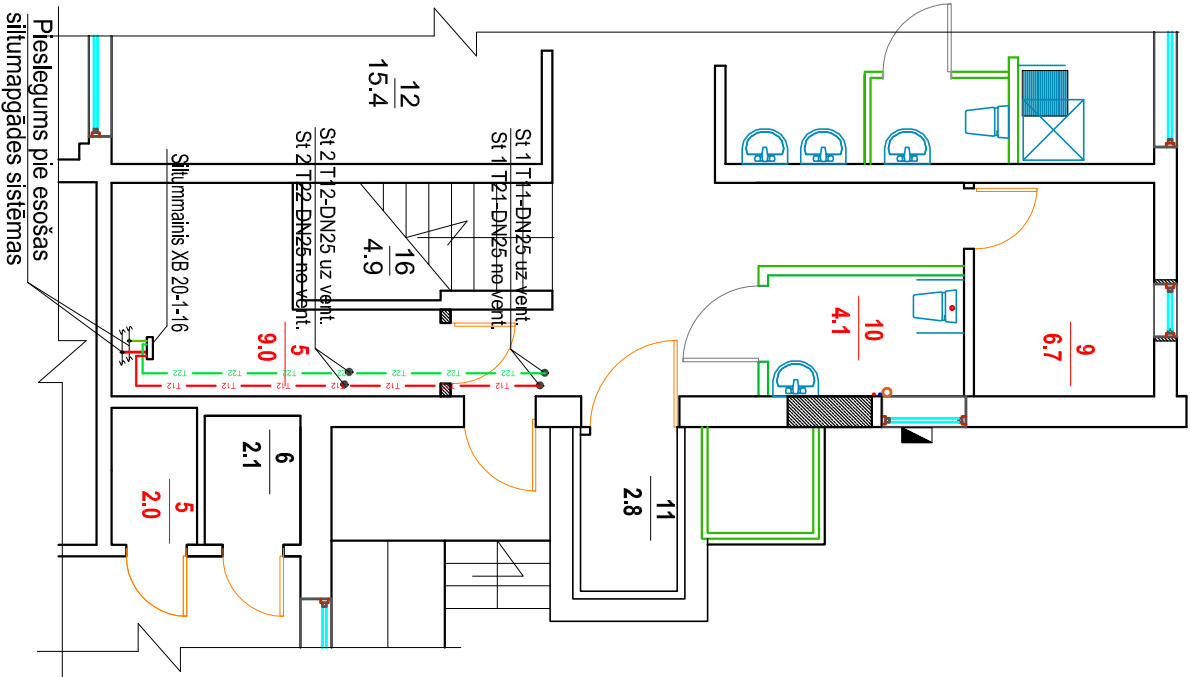

Pagrabsiāva plāna fragments




PN1 sistēmas siltumapgādes shēma



1. Siltummezgļa siltumapgādes cauruļvads, nepieciešams izolēt ar akmens vai 40mm biežumā.
2. Apgaisošanai nepieciešamo armatūru jāizvieto siltummezgļa augstākajos punktos, bet ūdens izlaidi-zemākajos. Šīs armatūras, manometri, termometri, drošības vārsti izvietojumu precīzēti montāžas darbu veikšanas gaitā.
3. Pieslēguma vietu pie esošas siltumapgādes sistēmas precīzēti montāžas darbu veikšanas gaitā.
4. Cauruļvadu stiprinājumu specifikāciju sastāda montāžas firma, ievērojot ražotāja noteikumus.
5. Jebkuras izmaiņas projektā saskaņot ar projekta vadītāju.
6. Visi izmēri doti milimetros, augstuma atzīmes metros.


Piezīmes

Siltuma mezgļa shēma

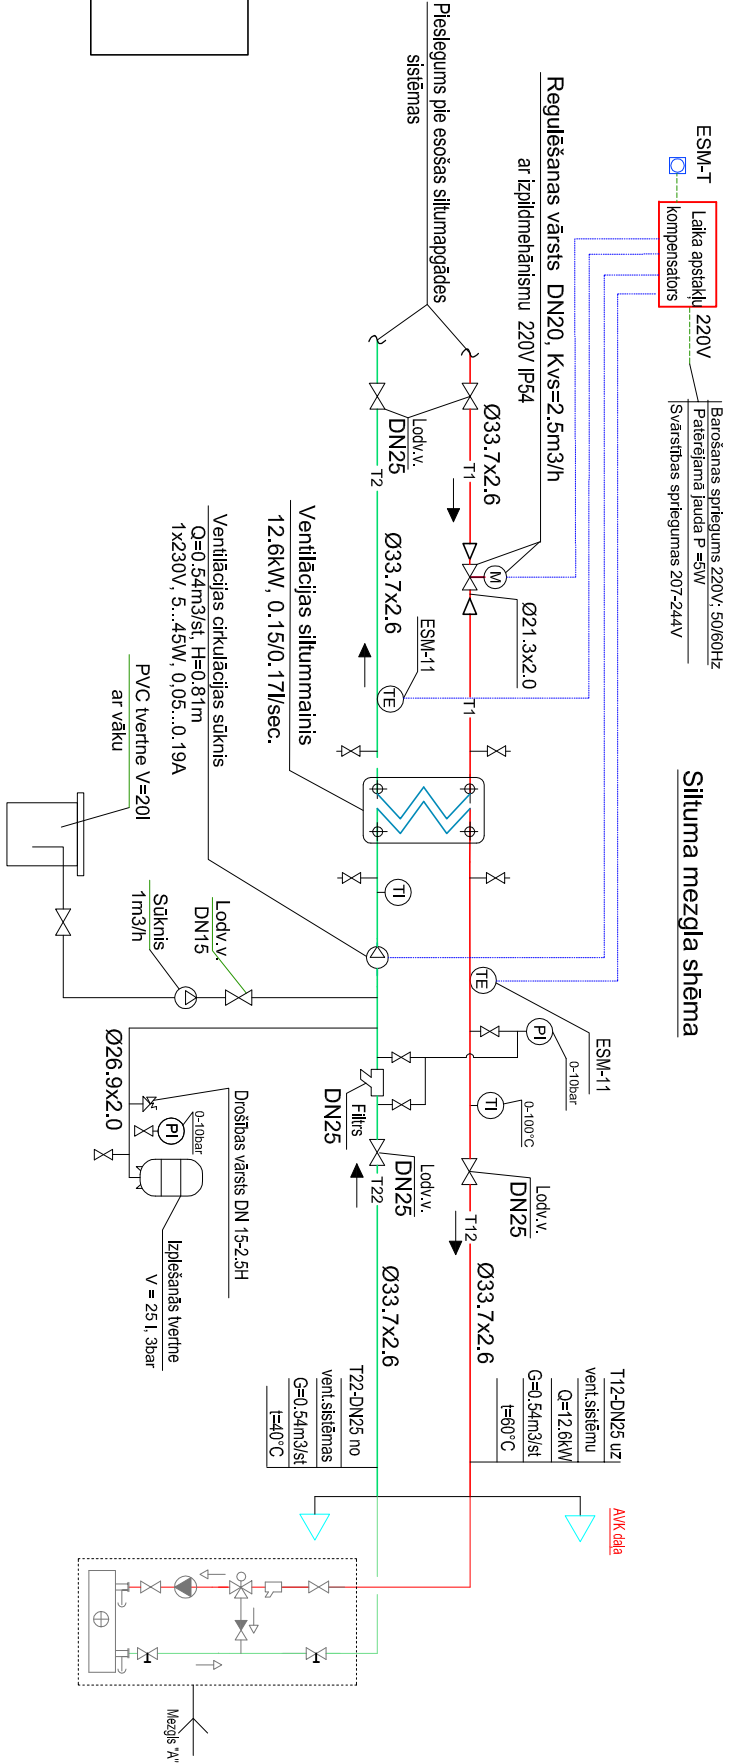

Mezģis "1"

Kālofēra ūdens sagatavošanas mezgļa shēma

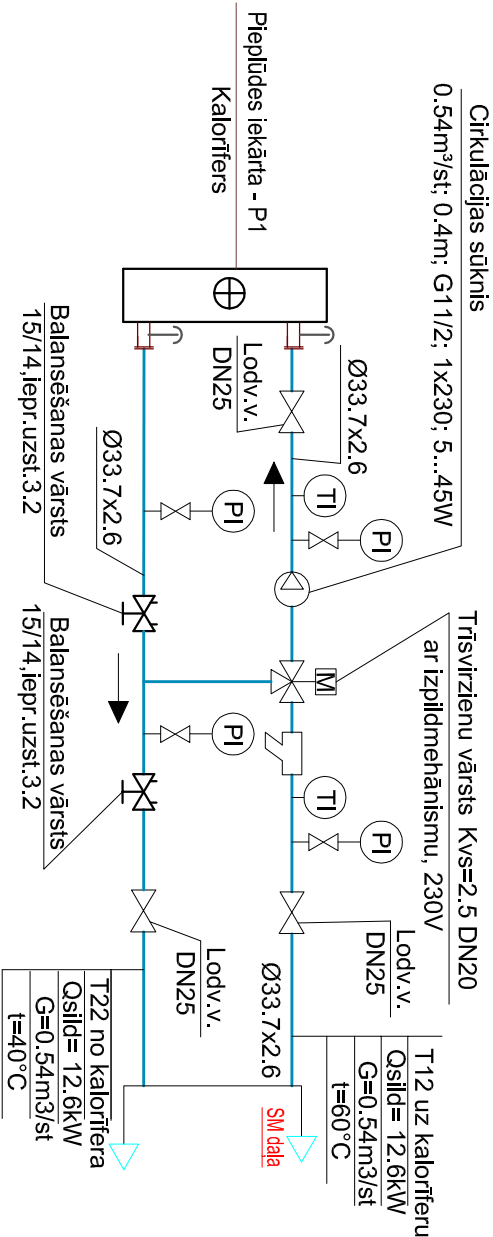

Pienemtie apzīmējumi.

- T1 - 70°C karstā ūdens turpatas cauruļvads no siltumtīkliem
- T2 - 50°C karstā ūdens atpakaļgaitas cauruļvads uz siltumtīkliem
- T12 - 60°C karstā ūdens turpatas cauruļvads uz ventilācijas sistēmām (70%-ūdens: 30%-glikols)
- T22 - 40°C karstā ūdens atpakaļgaitas cauruļvads no ventilācijas sistēmām (70%-ūdens: 30%-glikols)
- Tīkla sūknis
- Lodvēda ventīlis
- Prekvārstis
- Filtis ar sietu
- Balansēšanas vārstis
- Trīsvirzienu vārstis.

SIA "C PROJEKTI"		Būvprojekta nosaukums		Stadija		BP	
Ziedu iela 4, Madona		Ventilācijas ierīkošana pensionāta telpās		Rasējuma		Marka	
Tālr.: 29455017		Brīvības ielā 9, Barkavā, Madonas novads		Paraksts		Numurs	
				Datums		Rasējuma nosaukums vai saturs	
						Mērogs	
						Pastiprinājuma Nr. 11/2016/21	
						Arhīva Nr. CP-2016/21/21	