



Griezumums 1-1

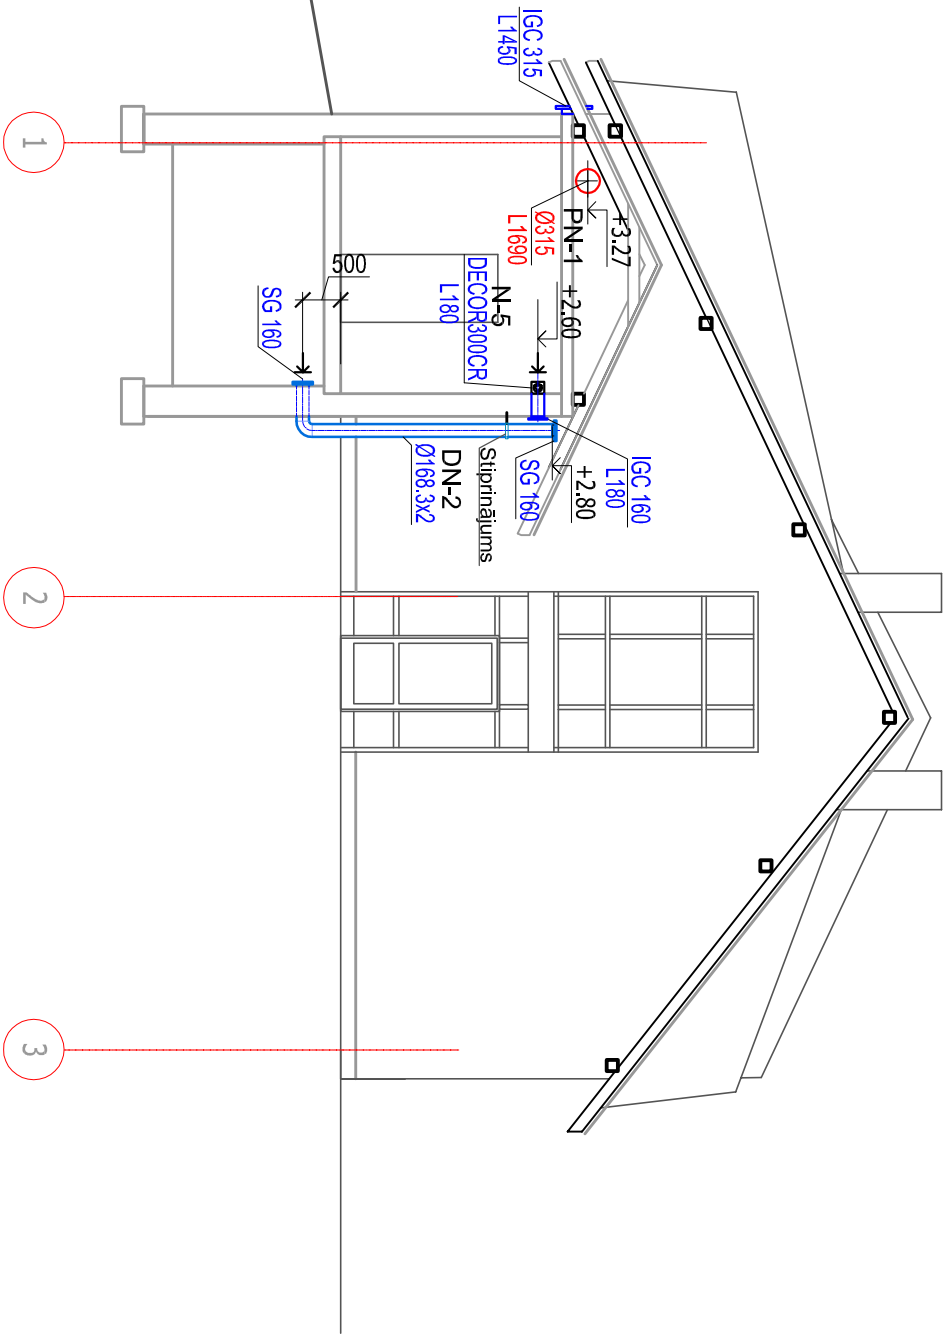


Griezumums 2-2

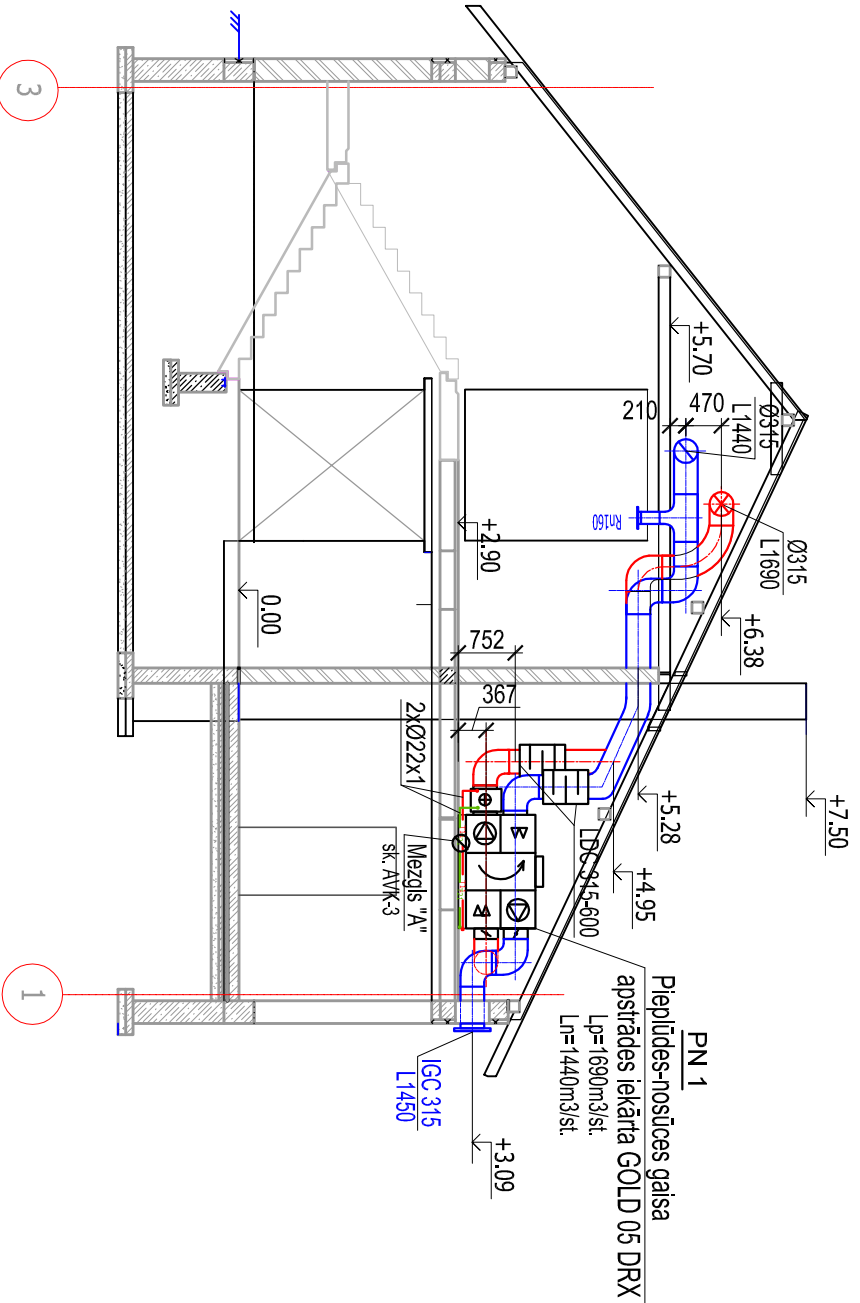

## Piezīmes

1. Lapu sarakstu skatīt lapā AVK-1.
2. Vispārīgos norādījumus skatīt paskaidrojuma rakstā.
3. Gaisavadu atzīmes precizēt montāžas laikā.
4. Visi gaisa vadi, kuri iziet ārpus vai atrodas ēkas norobežojošajās konstrukcijās, ir jāsilīta. Siltumizolācijas biezums 50mm.
5. Jebkuras izmaiņas projektā saskaņot ar projekta vadītāju.
6. Visi izmēri doti milimetros, augstuma atzīmes - metros.

<div><div><div>SIA " C PROJEKTI"</div><div>Valdemāra bulvāris 18, Madona</div><div>Tāl: +860952, Fax: +860951</div></div></div>				Pasūtītājs: Madonas novada pašvaldība Adrese: Sauleta laukums 1, Madona, Madonas novads		Rasējuma marka		
Proj.vad.		V. Uzvards	Parak.	Dat.	Projekta nosaukums	Dzelzavas dienas aprūpes centra telpu rekonstrukcija "Grāveri 1", Dzelzavas pagasts, Madonas novads	TP	1:100
Proj.sad.vad.		L. Mihņeviča		01.2010				
Izstrād.		L. Mihņeviča		01.2010				
Pastūtījuma Nr. 09/09-03					Ventilācija			
Arhīva Nr. CP/2009/12/03					Griezumumi 1-1, 2-2			
						Lapa	5	9