



Apkures sistēma Nr.1

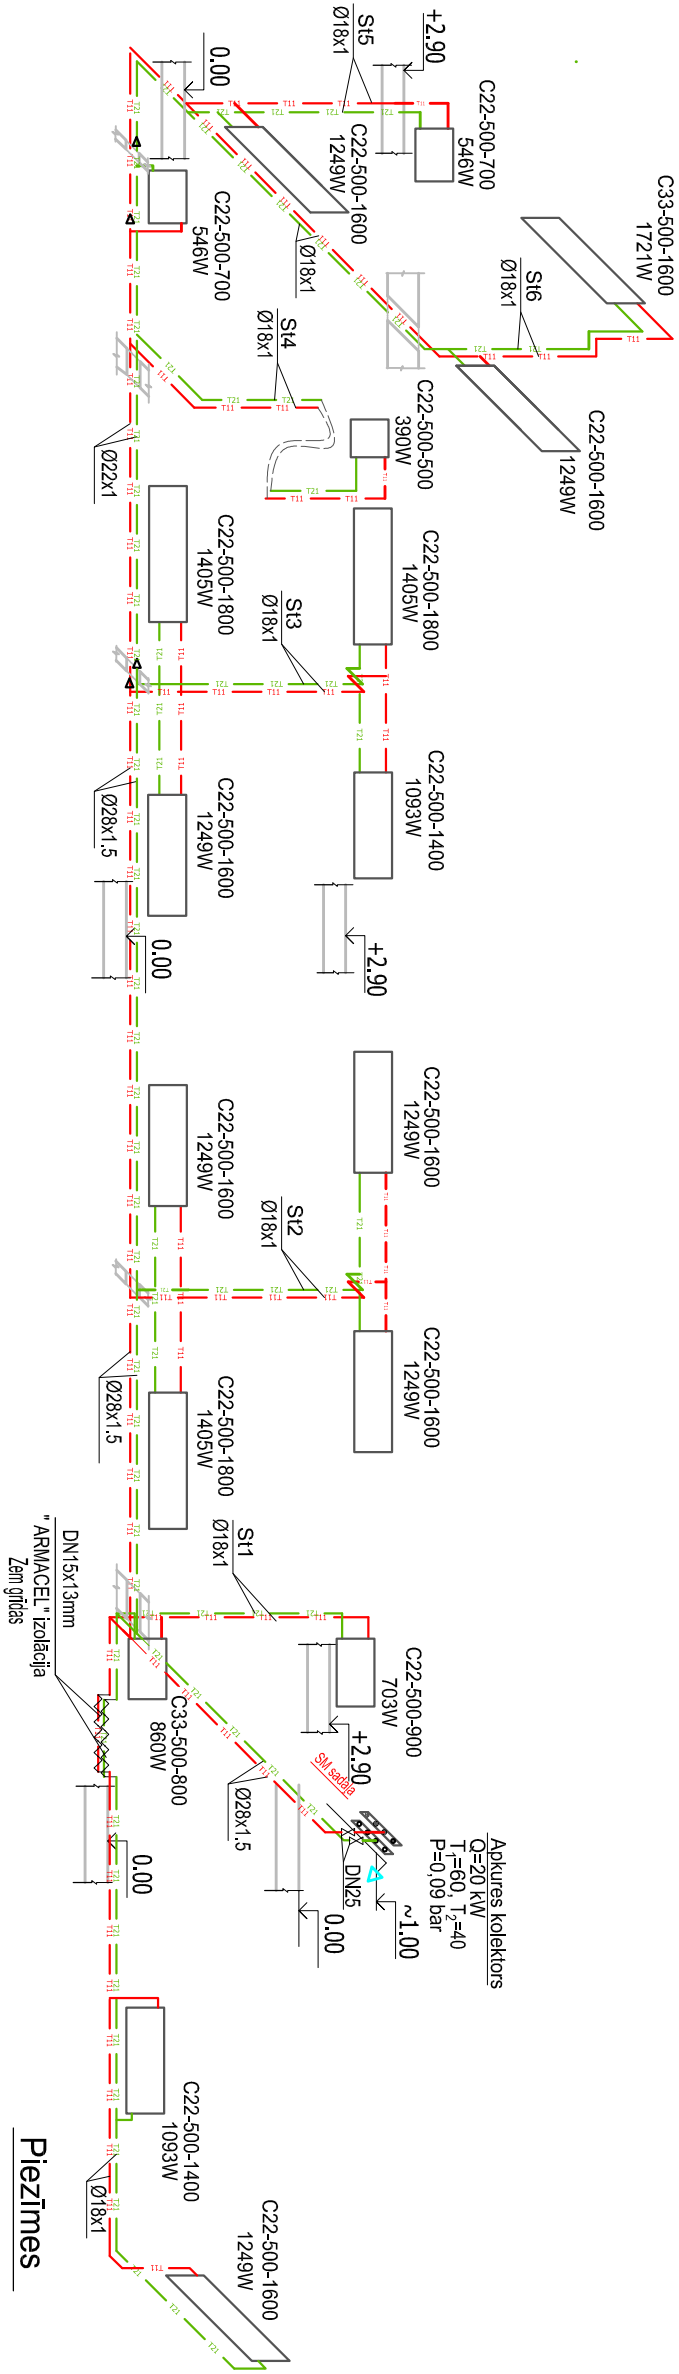

Piezīmes

1. Lapu sarakstu skatīt lapā AVK-1.
2. Vispārīgos norādījumus skatīt paskaidrojuma rakstā.
3. Siltummezgla projektu skatīt projekta SM daļas rasējumos.
4. Visiem radiatoriem pievadcaurules DN15.
5. Caurļvadi un sildķermeņi nosacīti novirzīti no sienas.
6. Caurļvadu atzīmes precizēt montāžas laikā.
7. Jebkuras izmaiņas projektā saskaņot ar projekta vadītāju.
8. Visi izmēri doti milimetros, augstuma atzīmes metros.

Apkures sistēma Nr.2

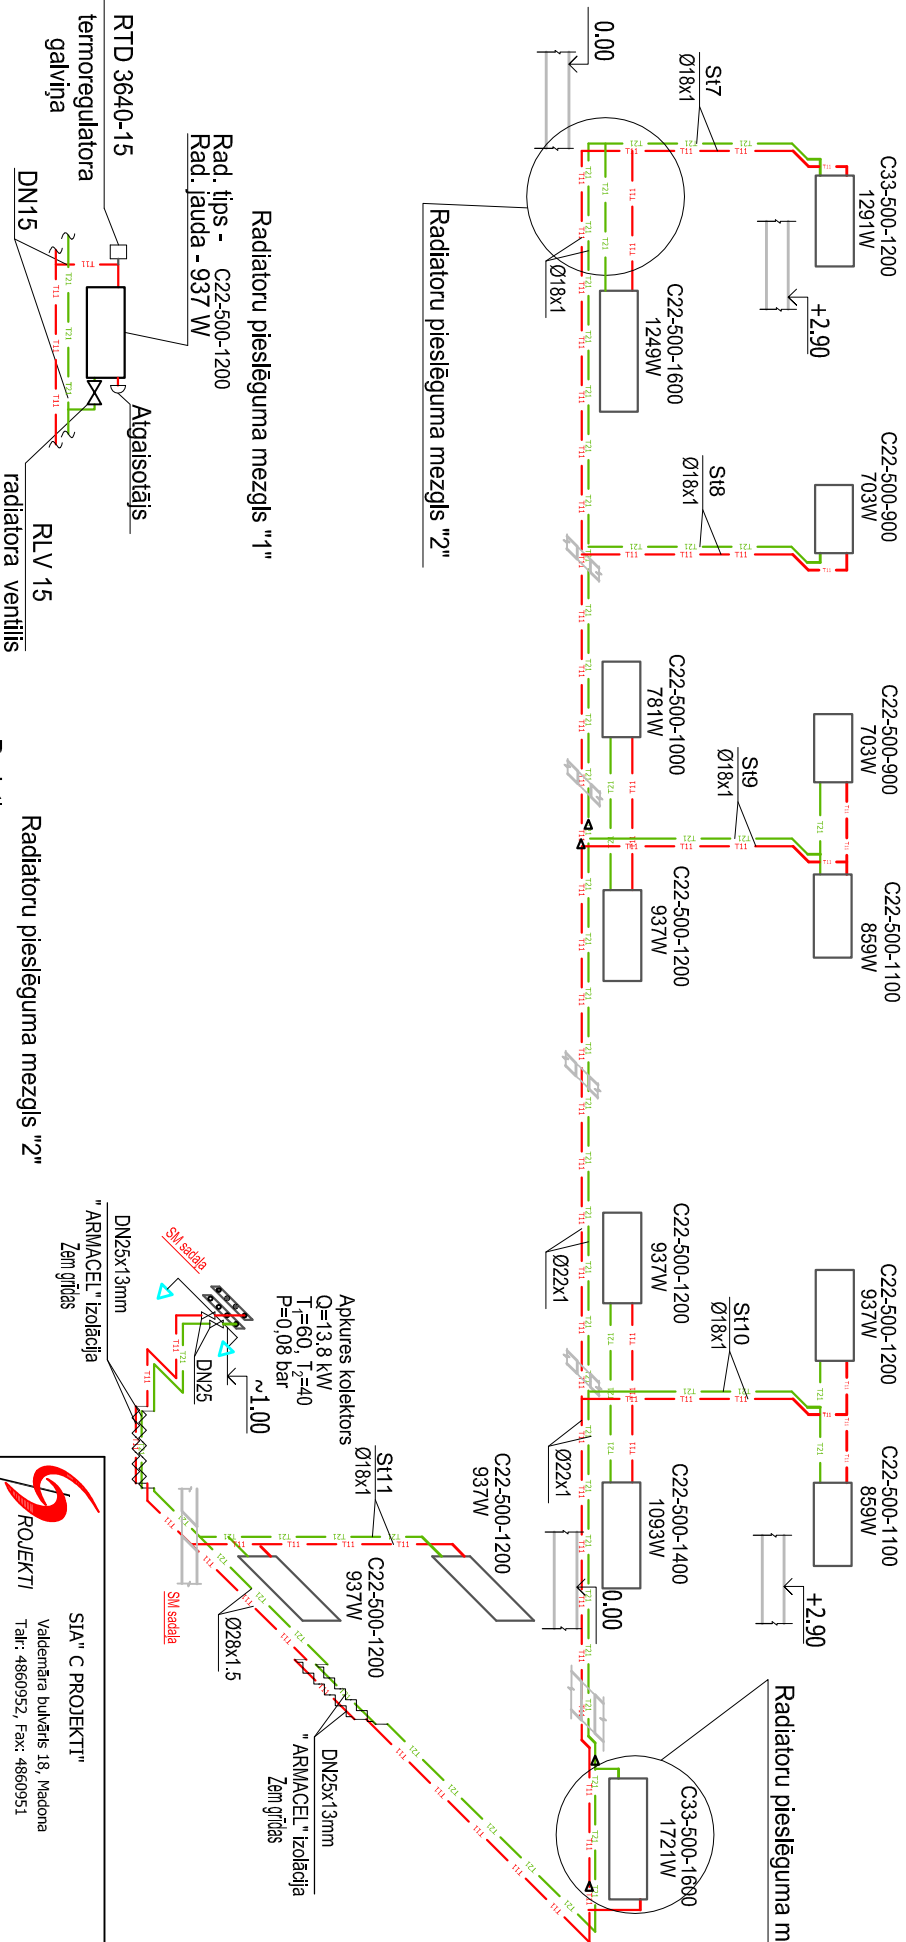


Pieņemtie apzīmējumi

- C21-500-1800 — Radiatora tips
- 1518W — Radiatora jauda
- — Projektējamais radiators
- T11 — 60°C karstā ūdens turpatais caurļvads uz apkures sistēmām
- T21 — 40°C karstā ūdens atpakaļgaitais caurļvads no apkures sistēmām
- St10 — Sistēmas stāvada numurs
- Kolektors
- Siltumizolācija
- Projektēšanas robeža.


Radiatoru pieslēguma mezgls "1"


Rad. tips - C22-500-1200
Rad. jauda - 937 W



Radiatoru pieslēguma mezgls "2"

Rad. tips - C22-500-800
Rad. jauda - 625 W



<div><div>SIA "C PROJEKTI" Valdētāja buļvārtis 18, Madona Tel.: 4860952, Fax: 4860951</div></div>				Pasūtītājs: Madonas novada pašvaldība Adrese: Saiteļa laukums 1, Madona, Madonas novads			Rasējuma marka	
ROJEKTI				AVK - 9				
V. Uzvars	Parak.	Dat.	Projekta nosaukums	Stādīja	Mērogs			
Proj.vad.	I. Ketere	01.2010	Dzelzavas dienas aprūpes centra telpu rekonstrukcija "Grāveri 1", Dzelzavas pagasts, Madonas novads	TP	1:100			
Proj.sad.vad.	L. Mihņeviča	01.2010						
Izstrād.	L. Mihņeviča	01.2010						
Pastūtījuma Nr. 09/09-03			Apkures sistēmu shēmas	Lapa	Lapu skaits			
Arhīva Nr. CP/2009/12/03				9	9			