



Jumta plāns uz augst. atz. +5.70

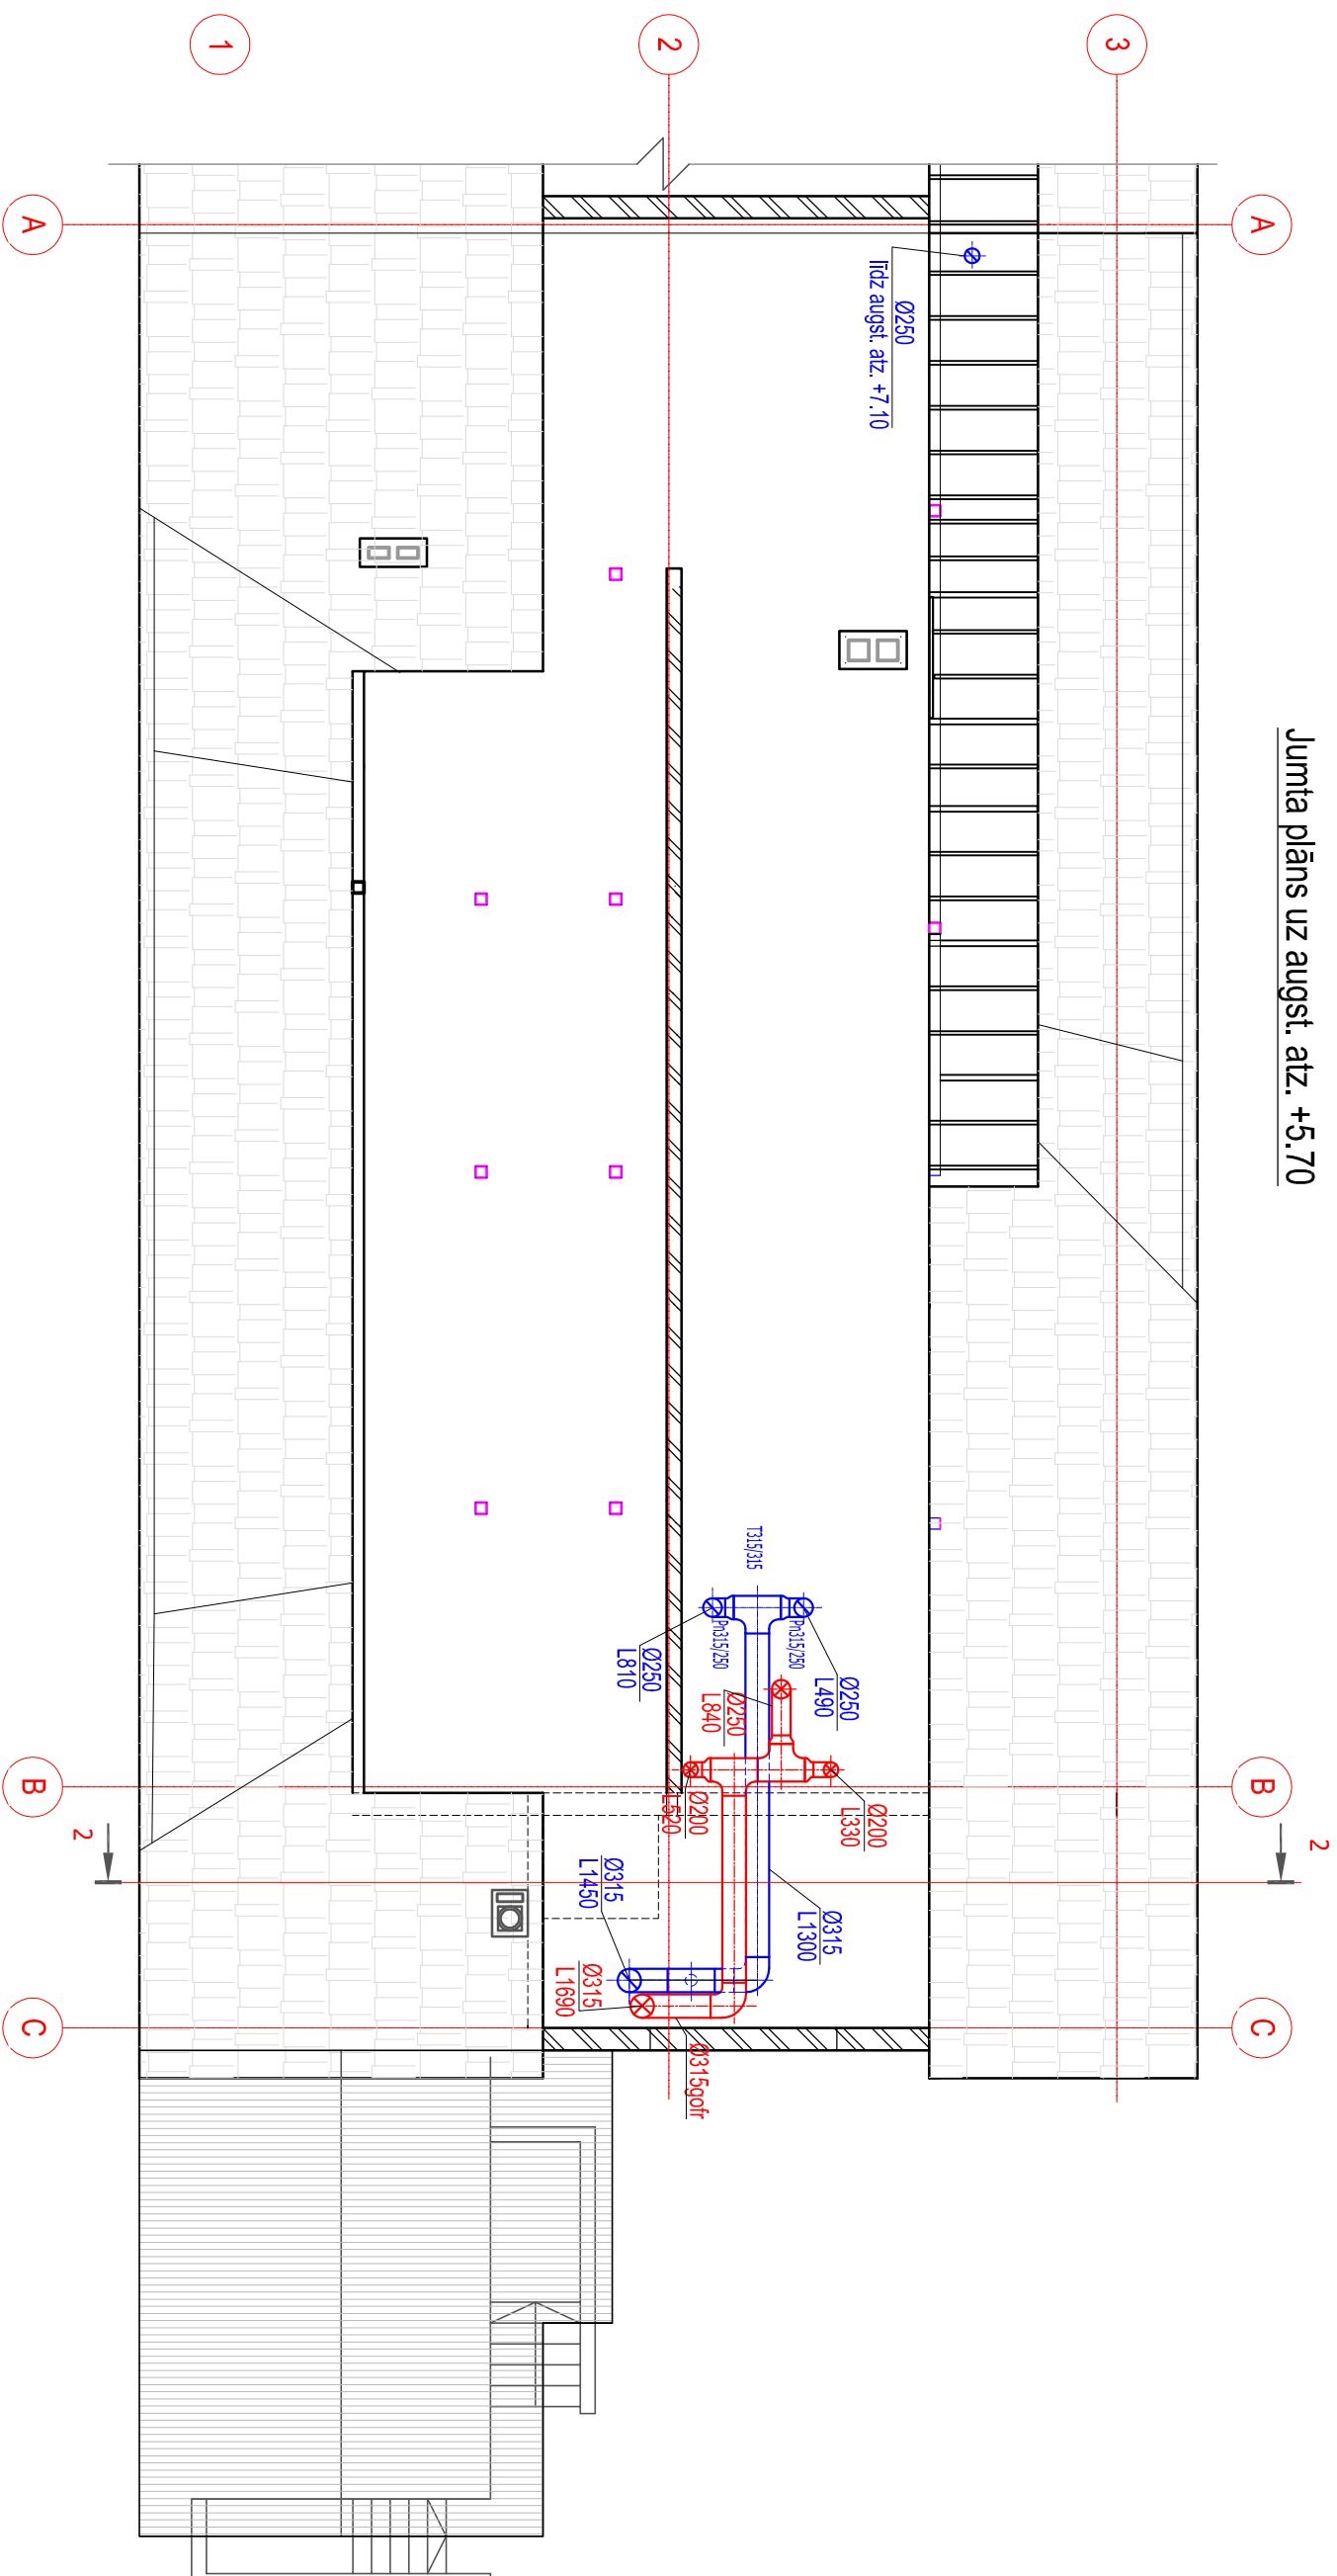

Piezīmes

1. Lapu sarakstu skatīt lapā AVK-1.
2. Vispārīgos norādījumus skatīt paskaidrojuma rakstā.
3. Gaisavadu atzīmes precizēt montāžas laikā.
4. Visi gaisa vadi, kuri iziet ārpus vai atrodas ēkas norobežojošajās konstrukcijās, ir jāsilina. Siltnizolācijas biezums 50mm.
5. Jebkuras izmaiņas projektā saskaņot ar projekta vadītāju.
6. Visi izmēri doti milimetros, augstuma atzīmes - metros.

 <p>SIA "C PROJEKTI" Valdemāra bulvāris 18, Madona Tālrunis: 46609352, Fakss: 46609351</p>			<p>Pastūpītājs: Madonas novada pašvaldība Adrese: Saieta iela Nr. 1, Madona, Madonas novads</p>		<p>Rasējuma marka</p>	
<p>ROJEKTI</p>			<p>Projekta nosaukums</p>		<p>AVK-4</p>	
V. Uzvārds	Parak.	Dat.	Stadija		Mērogs	
Proj.vad. I. Ketere		01.2010	<p>Dzelzavas dienas aprūpes centra telpu rekonstrukcija "Grāvert 1", Dzelzavas pagasts, Madonas novads</p>		<p>TP</p> <p>1:100</p>	
Proj.sad.vad. L. Miļņeviča		01.2010				
Izstrād. L. Miļņeviča		01.2010				
			Ventilācija		Lapu skaits	
Pastūtījuma Nr. 09/09-03			Jumta plāns uz augst. atz. +5.70		Lapa 4	
Arhīva Nr. CP/2009/12/03					9	