



PN 1
(pieplūdes daļa)




PN 1
(nosūces daļa)

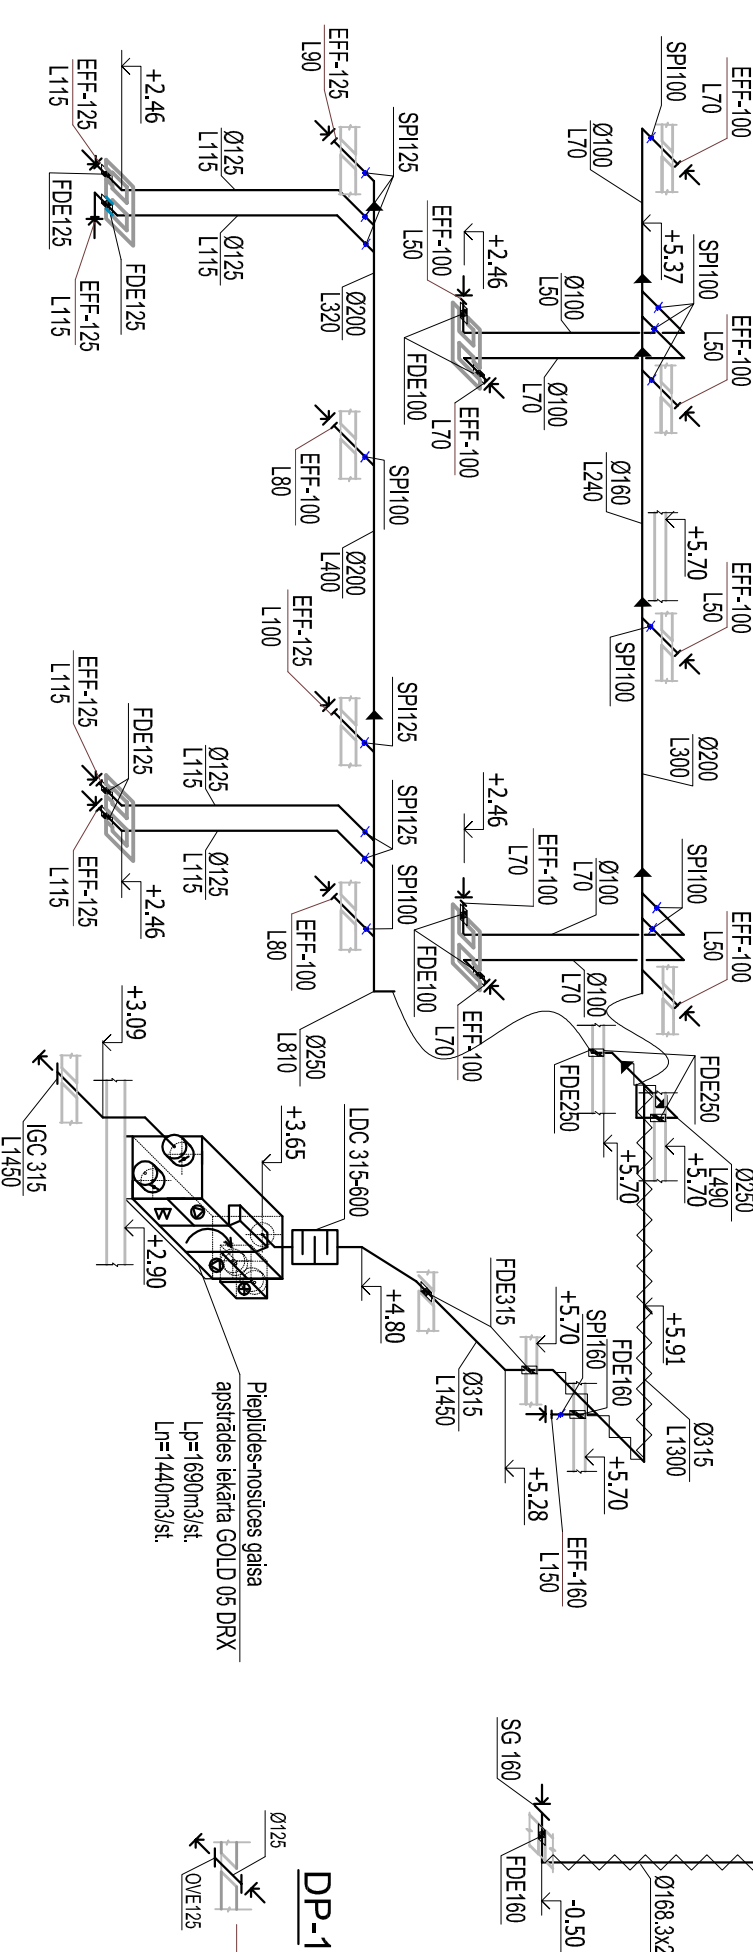


DN-2


N-2

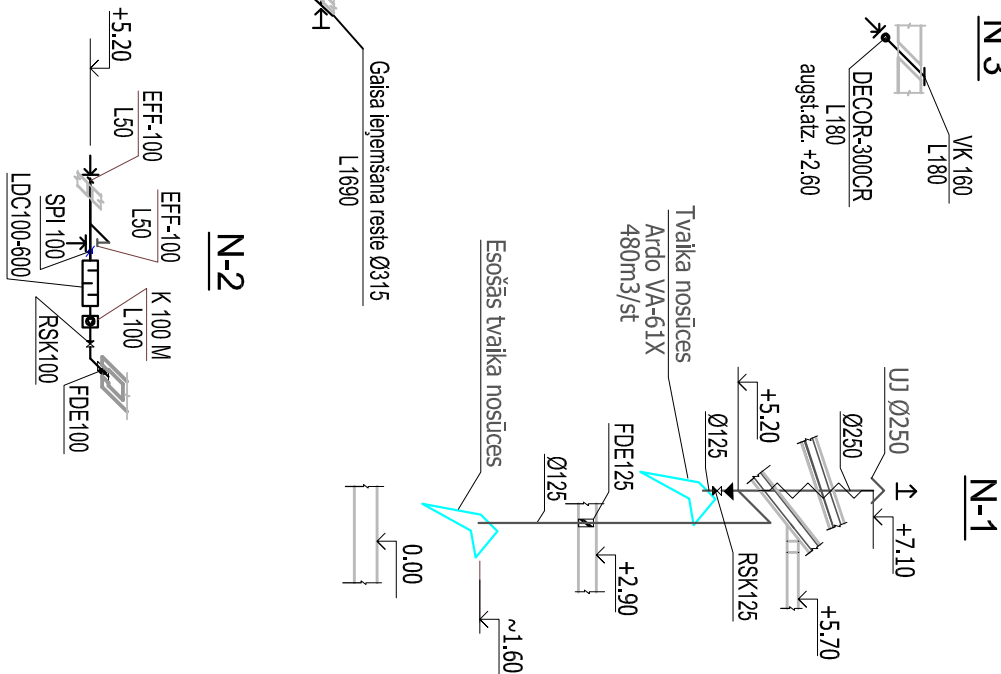

DN-3



DP-1




Piezīmes

1. Lapu sarakstu skatīt lapā AVK-1.
2. Vispārīgos norādījumus skatīt paskaidrojuma rakstā.
3. Gaisavadu atzīmes precīzēt montāžas laikā.
4. Visi gaisa vadi, kuri iziet ārpus vai atrodas ēkas norobežojumā, konstrukcijās, ir jāsilina. Silumizolācijas biezums 50mm.
5. Jebkuras izmaiņas projektā saskaņot ar projekta vadītāju.
6. Visi izmēri doti milimetros, augstuma atzīmes - metros.

Pieņemtie apzīmējumi

PN-1	Pieplūdes-nosūces gaisa apstrādes sistēma	Balance-S-160	↕	Gaisa pieplūdes difuzors
N-1	Gaisa nosūces sistēma N-1	EFF 160	↔	Gaisa nosūces difuzors
L1000	Gaisa plūsma - 1000 m ³ /h	DEKOR 100CH	⊙	Ventilators
SP160	Drošējvārstis	RSK 125	⋈	Pretvārstis
FDE250	Ugunsdrošības vārstis	LDC 315-600	▢	Trokšņu kļūsnātājs
UJ Ø250	Jumtiņš virs gaisa vada Ø250	~~~~~		Siltumizolācija Paroc LAM 50AL C b=50mm

<div>ROJEKTI</div> <div>SIA "C PROJEKTI" Valdemāra bulvāris 18, Madona Tāl: 4860952, Faks: 4860951</div>			<div>Pasūtītājs: Madonas novada pašvaldība Adrese: Saiteļa laukums 1, Madona, Madonas novads</div>			<div>Rasējuma marka</div>	
						AVK-6	
V. Uzvards	Parak.	Dat.	Projekta nosaukums	Stadija	Mērogs		
Proj.vad.	I. Ketere	01.2010	Dzelzavas dienas aprūpes centra telpu rekonstrukcija "Grāveri 1", Dzelzavas pagasts, Madonas novads	TP	1:100		
Proj.sad.vad.	L. Mihņeviča	01.2010					
Izstrād.	L. Mihņeviča	01.2010					
Pastiprinājuma Nr. 09/09-03			Ventilācijas sistēmu shēmas				
Arhīva Nr. CP/2009/12/03			Lapa				
			6				
			Lapu skaits				
			9				