



Ūdens sagatavošanas stacijas plāns ar
urbuma "Centrs" galvas daļu un tehnoloģiskajām iekārtām
M1:25

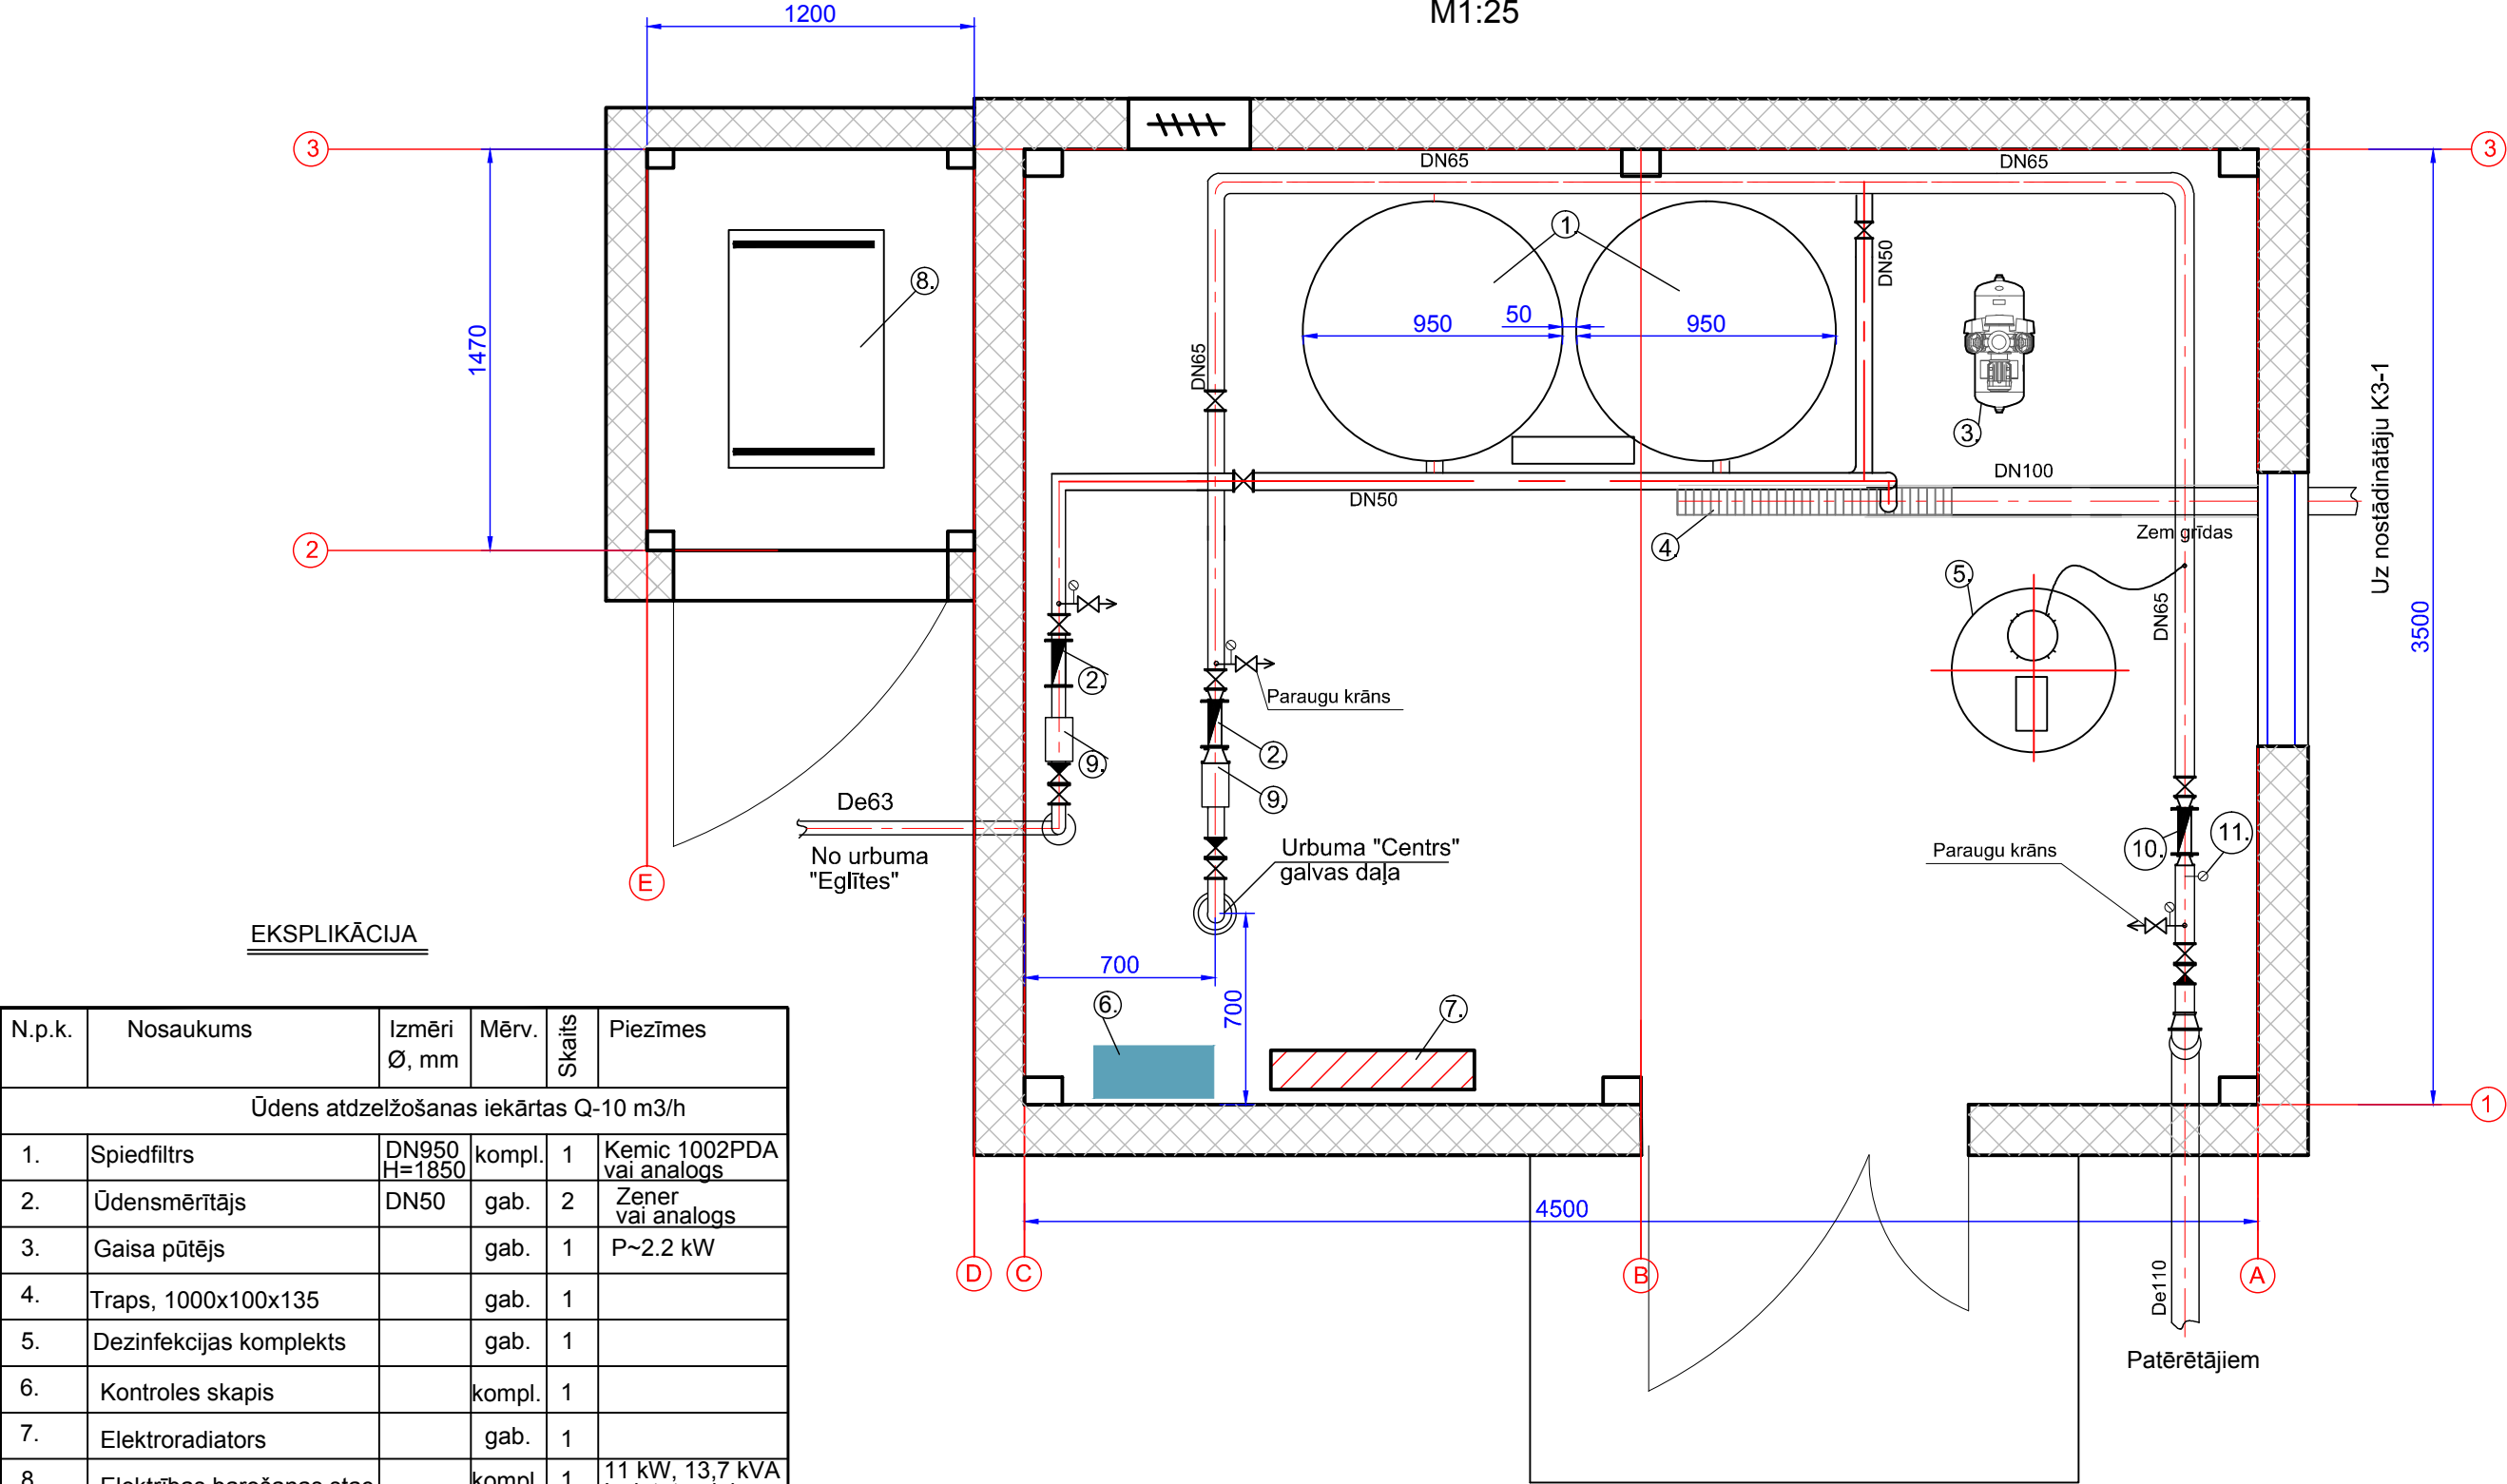

EKSPLIKĀCIJA

| N.p.k. | Nosaukums | Izmēri Ø, mm | Mērv. | Skaitis | Piezīmes |
|--|-----------------------------|-----------------|--------|---------|--------------------------------------|
| Ūdens atdzelzošanas iekārtas Q-10 m3/h | | | | | |
| 1. | Spiedfiltrs | DN950 H=1850 | kompl. | 1 | Kemic 1002PDA vai analogs |
| 2. | Ūdensmērītājs | DN50 | gab. | 2 | Zener vai analogs |
| 3. | Gaisa pūtējs | | gab. | 1 | P~2.2 kW |
| 4. | Traps, 1000x100x135 | | gab. | 1 | |
| 5. | Dezinfekcijas komplekts | | gab. | 1 | |
| 6. | Kontroles skapis | | kompl. | 1 | |
| 7. | Elektroradiators | | gab. | 1 | |
| 8. | Elektrības barošanas stac. | | kompl. | 1 | 11 kW, 13.7 kVA Izvietota piebūvē |
| 9. | Rupjo gružu filtrs | | gab. | 2 | |
| 10. | Elektromagn. ūdensmērīt. | DN50 | gab. | 1 | Honeywell vai analogs |
| 11. | Digitālais spiediena devējs | | gab. | 1 | Honeywell vai analogs |

| | | | | | | | | |
|--------------|---------------|----------|----------|------------------------------|--|------|--------|--|
| Amats | Uzvārds | Paraksts | Datums | Būve | Madonas novada Praulienas pagasta Praulienas ciema ūdenssaimniecības attīstība | | | |
| Proj. vadīt. | T.Loginova | | 02.2012. | Lapas nosaukums | Ūdens sagatavošanas stacijas plāns ar urbuma "Centrs" galvas daļu un tehnoloģiskajām iekārtām | | | |
| Izstrād. | J.Macijevskis | | 02.2012. | Objekta reģistrācijas Nr. | 2.4.6./01-12 | | | |
| Inv. Nr. | | | | Proj. stadija | Marka | Lapa | Mērogs |  Ekolatsia Būvkomersanta reģ. apl. Nr.2640-R, Daugavpils 1.Preču 30a tālr.65424646 |
| | | | | TP | TN | 2 | 1:25 | |