


Ģenerālpārskats ar KSS-2 elektroapgādes tīkliem

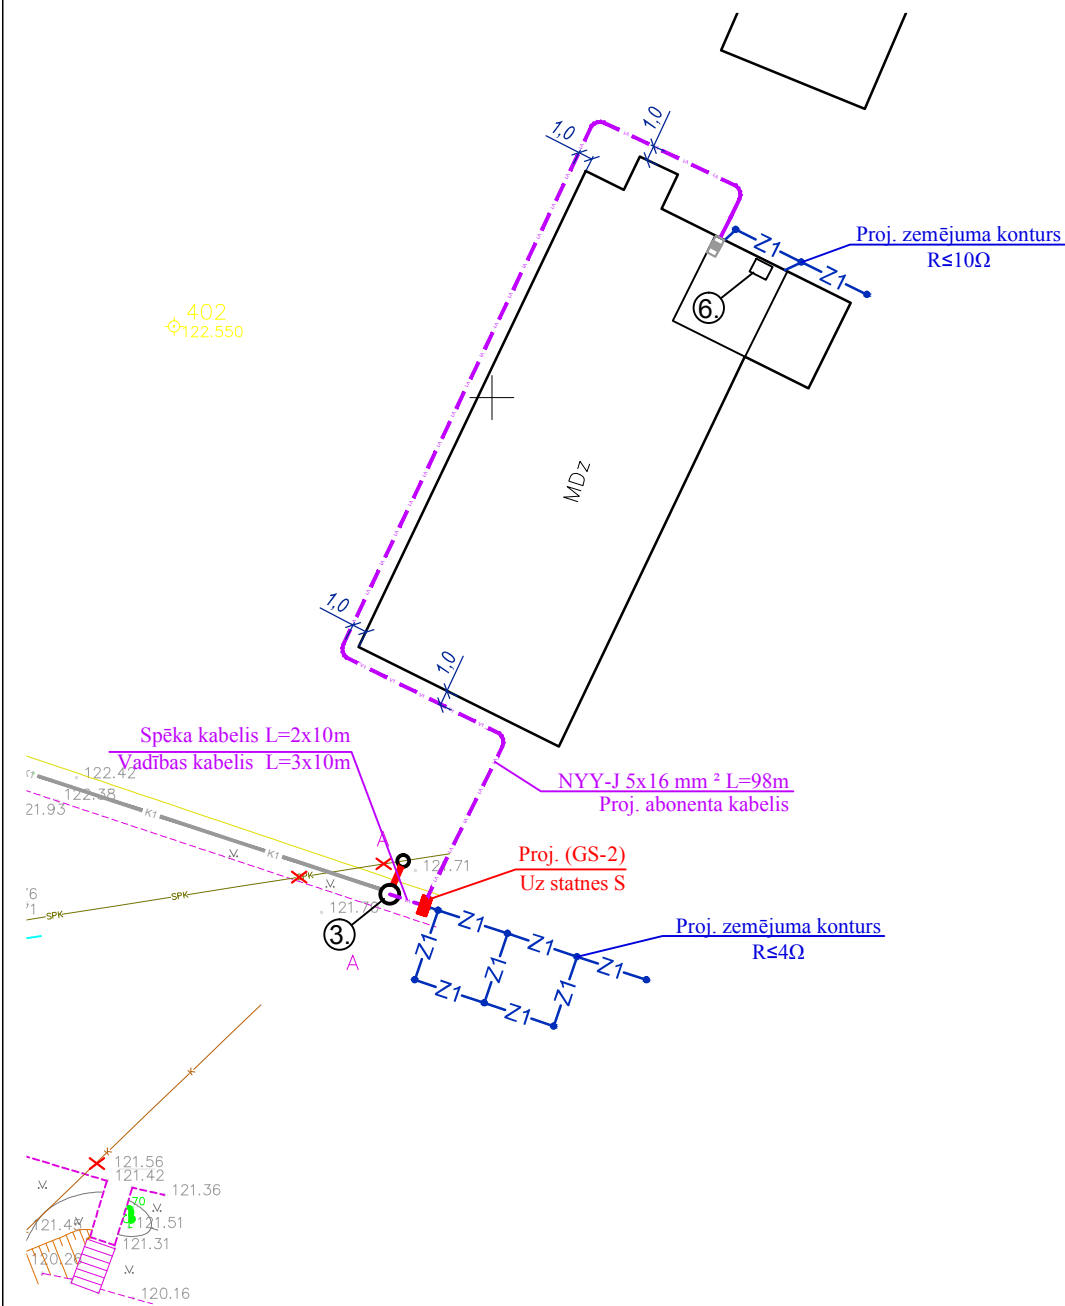

PIEZĪMES:


- Proj. abonenta sadalnes elektroapgāde paredzēta no uzskaites sadalnes (US-2)
- Sprieguma sistēma - 400/230V.
- Inženierkomunikāciju šķērsošanas vietās kabelu likšanas atzīmi jāprecizē uz vietas pēc skatrakumu rakšanas un to komunikāciju izsaukto pārstāvju klātbūtnē.  
Kabelu likšanu veikt bez mehānismu pielietošanas.  
Kabelu guldīšanas dziļums 0.7m. zem ceļiem 1.0m.  
Zemejuma kontūra guldīšanas dziļums 0.5m.

ĒKU UN BŪVJU EKSPĻIKĀCIJA

N.p.k.	Darbu nosaukums
	Projektējamās ēkas un būves
3.	Projektējamā kanalizācijas sūkņu stacija KSS-2
6.	Autonoma elektrības barošanas stacija Nr.3

ŠĪ BŪVPROJEKTA "EL", "ELT" DAĻAS  
RĪSINĀJUMI ATBILST LATVIJAS BŪVNORMATĪVIEM,  
KĀ ARĪ CITU NORMATĪVO AKTU PRASĪBĀM.

BŪVPROJEKTA DAĻAS  
VADĪTAJS: K. Bērziņa  
(vārds, uzvārds)  
71-2159  
Sertifikāta Nr.  
02.2012  
(datums) (paraksts)

Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	Būve Madonas novada Praulienas pagasta Praulienas ciema ūdenssaimniecības attīstība									
Daļas vadīt. K.Bērziņa				02.2012.				Lapas nosaukums Ģenerālpļāns ar KSS-2 elektroapgādes tīkliem					
				Objekta reģistrācijas Nr. 2.4.6./01-12								<b>Ekolat sia</b> Būvkomersanta reģ. apl. Nr.2640-R , Daugavpils 1.Preču 30a tālr.65424646	
Inv. Nr.				Proj. stadija TP		Marka ELT		Lapa 2					