



Skats 1

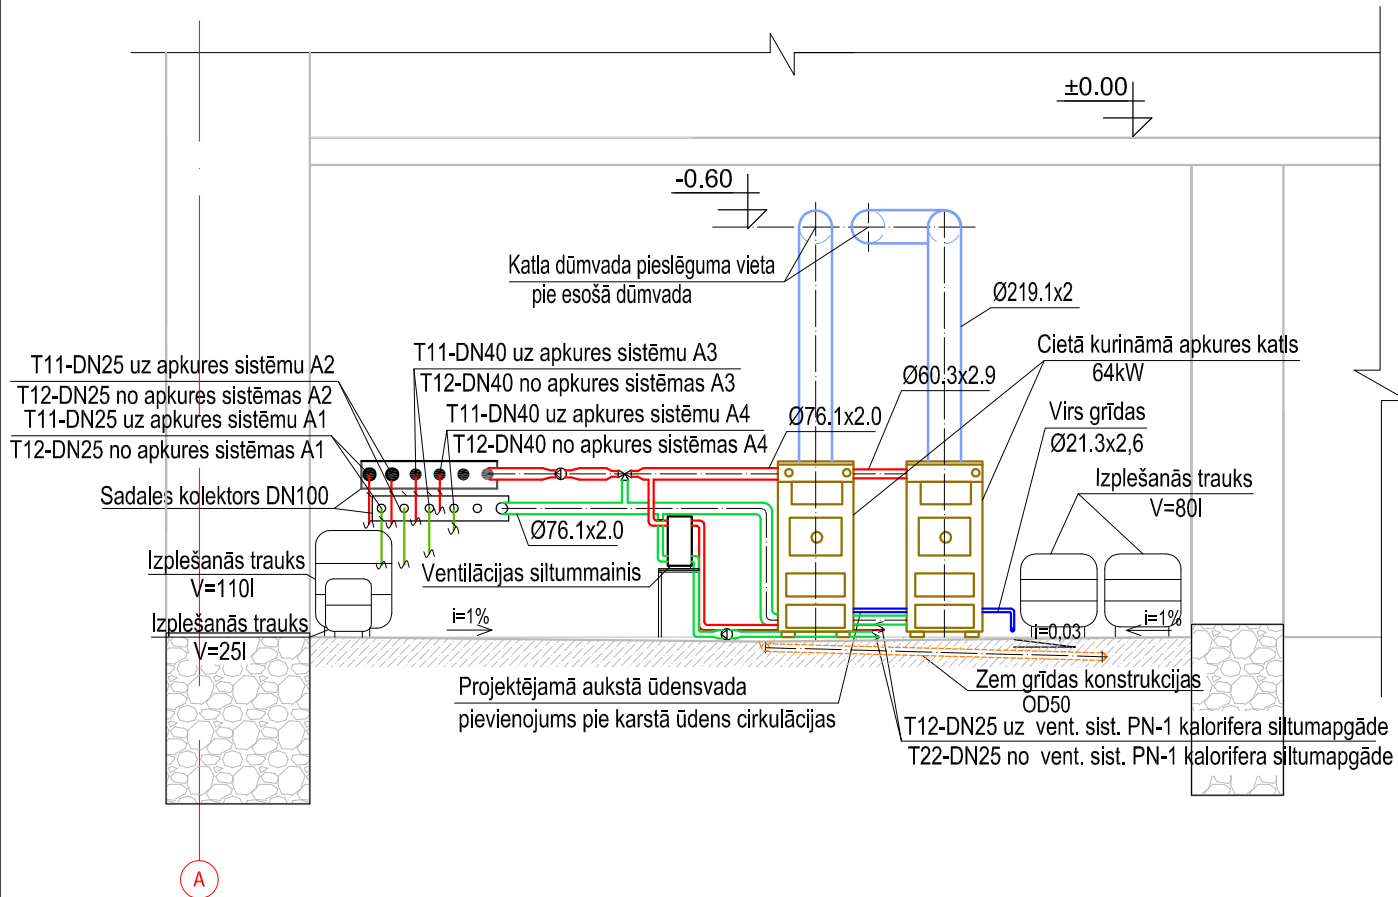

Piezīmes

1. Lapu sarakstu skatīt lapā SM-1.
2. Vispārīgos norādījumus skatīt paskaidrojuma rakstā.
3. Katlu telpas izvietojumu kopīgajā plānā sk. projekta AR sadaļā.
4. Katla apsaistes cauruļvadus, kā arī sadales kolektorus nepieciešams izolēt ar akmens vati .
5. Atgaisošanai nepieciešamo armatūru izvietot siltummezgla augstākajos punktos, bet ūdens izlaidei-zemākajos. Armatūras, manometru, termometru un drošības vārstu izvietojumu precizēt montāžas darbu veikšanas gaitā.
6. Ūdens izlaišanas ventiļus savienot savā starpā un novirzīt uz kanalizāciju.
7. Primārā kontūra cauruļvadi izbūvējami no elektrometināmajām caurulēm.

 <div> <p>SIA " C PROJEKTI"</p> <p>Valdemāra bulvāris18, Madona</p> <p>Tālr: 4860952, Fax: 4860951</p> </div>				Pasūtītājs: Vestienas pagasta pārvalde Adrese: "Pagastmāja", Vestienas pag., Madonas novads, LV-4855		Rasējuma marka	
						SM-4A	
	V. Uzvārds	Paraksts	Datums	Projekta nosaukums	Stadija	Mērogs	
				Skolas ēkas fasādes renovācija "Vestienas muižā", Vestienas pag., Madonas novadā	TP	1:50	
Proj. sad. v.	L. Mihņeviča		08.06.17.				
Izstrādāja	L. Mihņeviča		08.06.17.				
				Siltummezgls Skats 1	Lapa	Lapu skaits	
Pasūtījuma Nr. 11/08-01					4	4	
Arhīva Nr. CP/2009/03/01-3							