




PN-1
(pieplūdes daļa)



N-1




N-2



Piezīmes

1. Lapu sarakstu skaitļi lapā AVK-1.
2. Gaisavadu atzīmes precīzēti montāžas laikā.
3. Visi gaisa vadi, kuri iziet ārpus, atrodas neapkurināmās telpās vai ēkas norobežojošās konstrukcijās, ir jāsilina.
4. Siltumizolācijas biezums 100mm.
4. Ugunsdrošības un regulēšanas vārstu diametrs sakrīt ar gaisa vadu diametru, kur tas uzstādīts.
5. Jebkuras izmaiņas projektā saskaņot ar projekta vadītāju.
5. Visi izmēri doti milimetros, augstuma atzīmes metros.

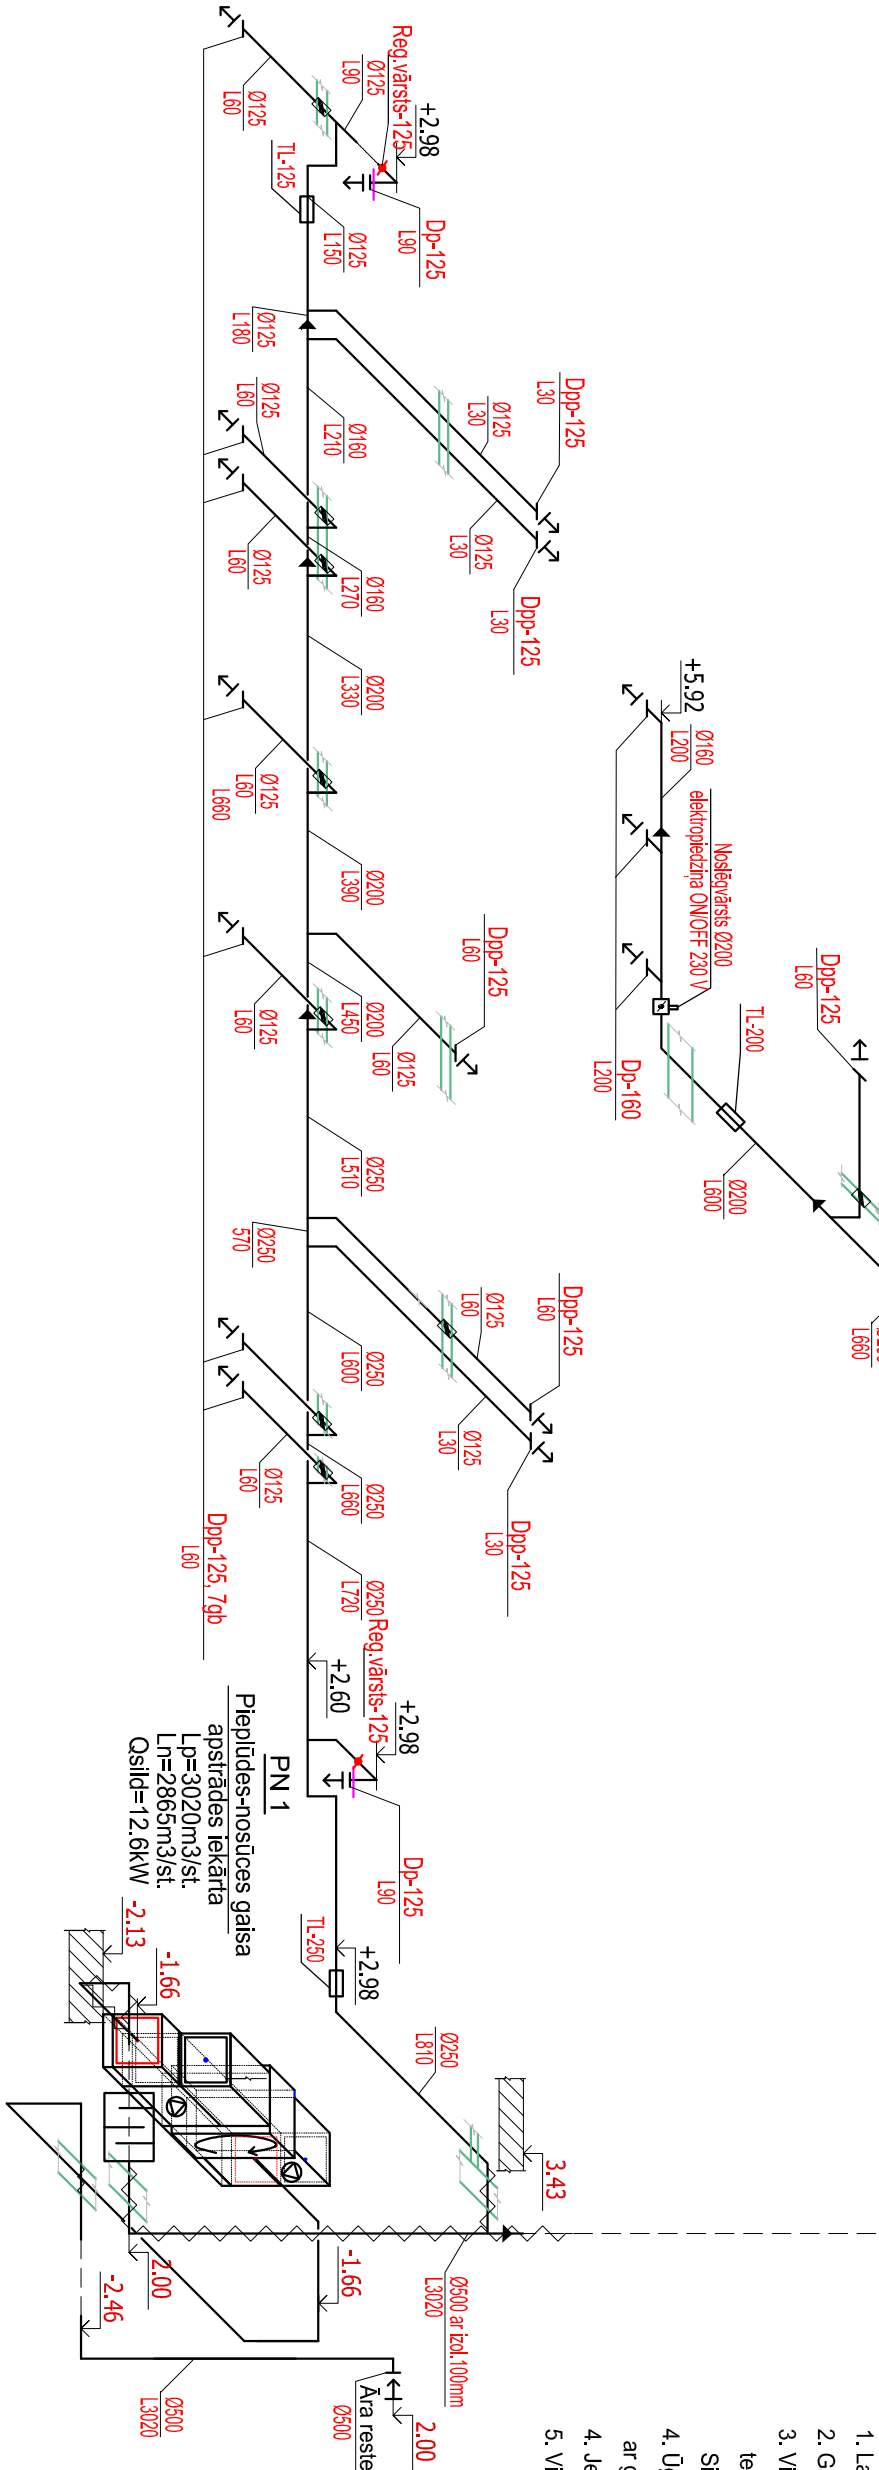

SIA "C PROJEKTI"		Būvprojekta nosaukums		Stadija		BP	
Ziedu iela 4, Madona		Ventilācijas ierīkošana pansionātā telpās		Rasējuma		Marka	
Tālrunis: 29455017		Brīvības ielā 9, Bārkava, Madonas novads		Rasējuma		Numurs	
						5	
						1:100	
						Pasūtītāja Nr. 11/2016/21	
						Arhīva Nr. CP-2016/21/21	

Pieņemtie apzīmējumi

- PN-1 Pieplūdes-nosūces gaisa sistēma
- N-1 Gaisa nosūces sistēma N-1
- Gaisa plūsmas - 100 m³/h
- Ø160 Gaisa vads Ø
- Dp-125 Gaisa pieplūdes difūzors no perforēta metāla
- Dp-125 Gaisa pieplūdes difūzors
- Dn-125 Gaisa nosūces difūzors
- Vent. Ventilators
- 200x100 Pārplūdes restē durvīm
- Reg.vārstis-160 Regulēšanas vārstis
- Ārēja restē Ø500 Āra restē
- Caunūvada pāreja
- Klusinātājs
- Ugunsdrošības vārstis, EI-60
- Siltumizolācija
- TL-315 Tīrīšanas iekārtas